



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 015/2019, cujo objeto está especificado abaixo:

Objeto: Aquisição de 04 bombas centrífugas horizontais bipartidas radiais, base metálica, acoplamento antares com espaçador e protetor, chumbador, para substituição das bombas atuais da Estação Elevatória de Água Tratada do Jardim Santa Rosa do município de Araras, de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

1. Com relação ao item 05.01 do termo de referência, este informa que a sucção da bomba deverá ser frontal e que a descarga deverá ser conforme projetos, não encontramos projetos no termo de referência, por favor, poderia disponibilizar os projetos ou somente informar como deve ser a sucção para ambos os lotes?

Resposta: Para os dois lotes de bombas, sucção frontal e a Descarga deverá ser lateral, na linha de centro à direita visto do acoplamento. O lote 02 informa descarga vertical, mas deve ser considerado também descarga lateral, na linha de centro à direita do acoplamento. Informamos que iremos alterar e retificar o edital.

2. Com relação ao item 05.10, informa que os motores serão de fornecimento do SAEMA, para uma correta seleção e equidade da licitação, solicitamos que seja informado qual é a carcaça do motor a ser utilizado para ambos os lotes.

Resposta: Quanto a carcaça dos motores:

- Lote 01 – motores Weg 200 CV, carcaça 315 S/M forma construtiva B3D IR5
- Lote 02 – motores Weg 50 CV, carcaça 200 L forma construtiva B3D IR5

3. Com relação ao lote 1, temos equipamento que atende as condições desejadas no edital, porém com bocais de sucção com 200 mm e descarga com 150 mm, entendemos que serão aceitos equipamentos com os bocais de 200 mm, na sucção e 150 mm no recalque, favor confirmar nosso entendimento.



SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARARAS

Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13.603-027 – Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 – 0800 014 4321

Resposta: Quanto a esse item, pode ser sim, serão aceitos bocais de sucção de 200 mm e recalque 150 mm, Informamos que iremos alterar e retificar o edital.

Araras, 31 de julho de 2019.


Fernanda Buzo
Pregoeira

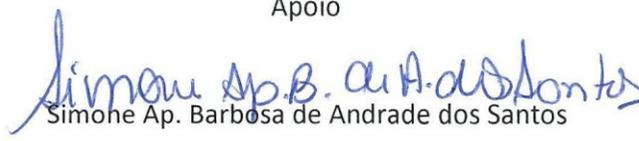

Ricardo Bento de Moraes
Apoio


Paulo Rogério Campanhollo
Apoio


Elizabeth Cristina Bombonato Colombari
Apoio


Fábio Eduardo Coladeti
Apoio


Marluce de Goes Lima
Apoio


Simone Ap. Barbosa de Andrade dos Santos
Apoio